

ВЫПИСКА

из протокола №3 заседания Исполкома
Общероссийской общественной организации
«Федерация фехтования России»
от 02 декабря 2022 года

Сведения о лицах, принимавших участие в заседании Исполкома Федерации:

Присутствовали (участвовали) 10 из 11 членов Исполкома: Мамедов И.Я., Лавричев О.В., Барашков В.В., Кучеренко И.Ю., Коротнев И.В., Шаймарданов И.Р., Чернышев А.А., Ригин Д.В., Бойко С.А., Ракита М.С.

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы, включенные в его повестку дня.

Слушали:

6. Об утверждении технических характеристик спортивного объекта для проведения соревнований

Решили:

Утвердить обязательные требования к спортивным объектам, которые должны быть соблюдены региональными федерациями при подаче заявки на проведение соревнований (документ в приложении).

Выписка верна.

Исполнительный директор



И. Ю. Кучеренко

Описание требований к фехтовальным залам для подачи заявок на проведение Всероссийских турниров

1. Оборудование спортивной арены и обслуживание мест проведения соревнований.

1.1. Помещение для проведения соревнований должно соответствовать всем санитарно-техническим требованиям и нормам по проведению спортивно-массовых мероприятий. Температура воздуха в помещении должна быть в летний период от +17 до +18, в зимний – от +19 до +20 градусов.

1.2. Официальные соревнования, проводимые на территории Российской Федерации должны проходить на арене, на которой могут быть размещены не менее 12 полей боя (финальная дорожка должна располагаться на помосте).

1.3. Рекомендуемое количество дорожек при проведении Всероссийских турниров:

Первенство России (до 15 лет)	22-25 дорожек
Первенство России (кадеты)	16 дорожек
Первенство России (юниоры)	16 дорожек
Первенство России (до 24 лет)	12-16 дорожек
Чемпионат, Кубок России	22-25 дорожек
Турниры сильнейших	12-16 дорожек

1.3. Организация, которой поручено непосредственное проведение соревнования, должна предоставить необходимое количество полностью оборудованных полей боя, включающих:

- токопроводящую фехтовальную дорожку;
- электрофиксатор уколов;
- катушки-сматыватели с подводными шнурами;

Внимание:

Поле боя.

2. Часть площадки, предназначенная для боя, называется "полем боя".

Соревнования на трех видах оружия проводятся на одних и тех же полях боя.


Ширина железной дорожки составляет 1,5 - 2 метра, длина боевого поля - 14 метров, длина всей железной дорожки, включая зону безопасности, составляет 17 метров.

Каждый участник, находясь в 2 метрах от средней линии, имеет в своем распоряжении для отступления общую длину в 5 метров, до пересечения задней границы двумя ногами.

2.1. Поле боя должно иметь ровную и горизонтальную поверхность.

2.2. На поле боя хорошо видимым образом наносятся 5 линий, перпендикулярных к его длине:

- одна средняя линия, которая должна быть нанесена в виде прерывистой линии через всю ширину поля боя;
- две линии начала боя в двух метрах по каждую сторону от средней линии (они должны быть нанесены через всю ширину поля боя);
- две линии задних границ, которые должны быть нанесены через всю ширину поля боя на расстоянии в 7 м от средней линии.

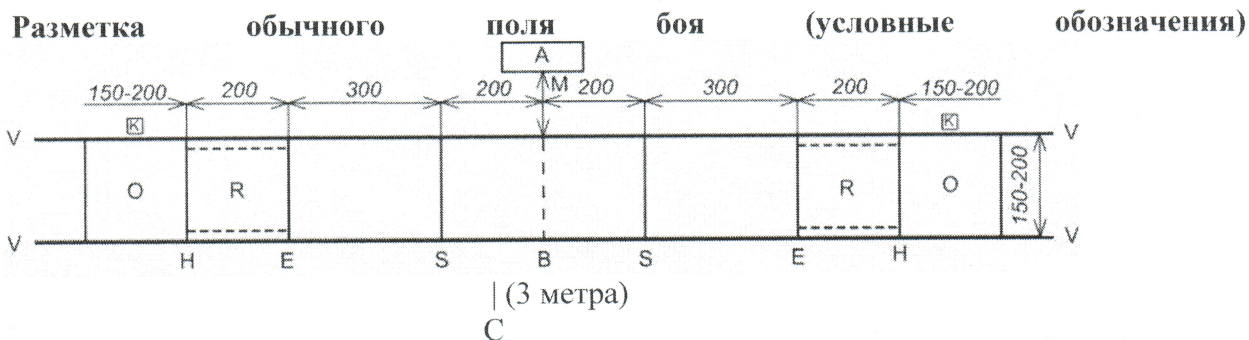


А - электрофиксатор уколов (ударов) с выносной сигнализацией; М - минимальное расстояние 1 м; К - катушки-смаыватели; В - средняя линия поля боя; S - линии начала боя; Е - линия-указатель о последних двух метрах поля боя; Н - линия задней границы; R - зона последних двух метров поля боя (обычно выделяется другим цветом или пунктирной линией по бокам); О - продолжение поля боя для отступления; V-V - боковая граница поля боя; С-судья (расстояние между судьей и дорожкой минимум 3м)

Н-расстояние от задней границы до препятствия (стены или другой дорожки не менее 3 метров с каждой стороны).

Зона обычного поля боя, для проведения предварительных поединков, должна быть не менее следующих размеров: Длина-20м, Ширина-6м

Зона поля боя, предназначенного для проведения поединков с видео повтором должна быть не менее следующих размеров: Длина-20, Ширина-8м

Разметка поля боя, предназначенного для проведения полуфинальных и финальных поединков, располагаемого на помосте (размеры здесь и далее, приведены в см).

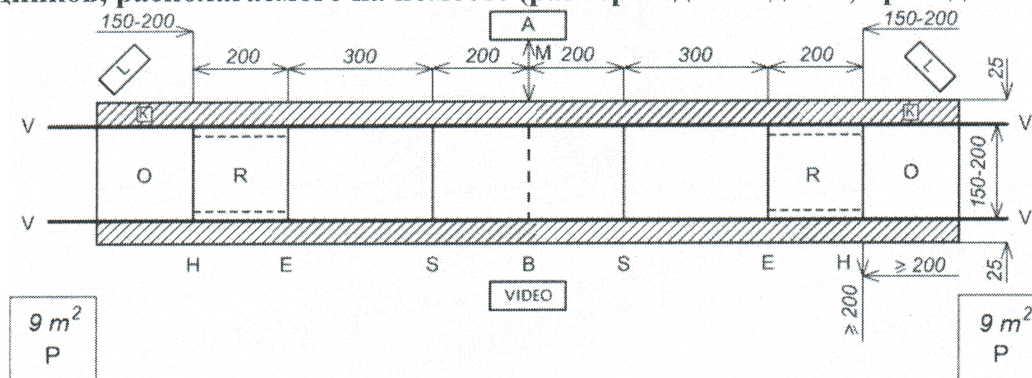

А - электрофиксатор уколов (ударов) с выносной сигнализацией; М - минимальное расстояние 1 м; Р - зоны для участников командной встречи; L - выносной счетчик времени; К - катушки-смаыватели; TV - видео для повторного просмотра схватки (в случаях использования на соревнованиях); В - средняя линия поля боя; S - линии начала боя; Е - линия-указатель о последних двух метрах поля боя; Н - линия задней границы; R - зона последних двух метров поля боя (обычно выделяется другим цветом или пунктирной линией по бокам); О - продолжение поля боя для отступления; V-V - боковая граница поля боя; штриховкой обозначена металлизированная дорожка, покрывающая весь помост.

Длина помоста 20 м со скосами в его конце с обеих сторон по 2 м.

Ширина помоста 2.0 - 2.5 м. Высота помоста 0.3 - 0.5 м.



Зона поля боя, предназначенного для проведения полуфинальных и финальных поединков на помосте, должна быть не менее следующих размеров:

Длина-26м, Ширина-9

3.ВАЖНО: Освещение во время проведения предварительного турнира, должно соответствовать: 400-800 люкс.

Во время проведения полуфиналов и финалов, должно соответствовать: 1000-1200 люкс.

3.1 Высота потолков в помещении от 7 метров.

4. Спортивная арена, на которой проводят соревнования, должна быть оснащена необходимым количеством следующего оборудования, электронно-вычислительной и множительной техники:

- компьютерами;
- принтерами;
- ксероксами;
- сканерами;
- средствами электронной связи;
- центральным демонстрационным табло;
- оборудованием для контроля и маркировки снаряжения и оружия участников соревнований;
- устройствами для ограждения зоны фехтовальных дорожек;
- помостом для финальной дорожки;
- пьедесталом для проведения церемоний награждения победителей и призеров соревнований;
- удлинителями электропроводки;
- микрофонами;
- гарнитурой для ведения финалов;
- доступным выходом в интернет.

5. В распоряжение судейской коллегии, организацией, проводящей соревнования, выделяется комендант и необходимое количество обслуживающего персонала (не менее 9 человек для обеспечения нормального проведения всех соревнований), в том числе:

- мастер по ремонту электрооборудования (1 человек на 4 дорожки);
- мастер по ремонту токопроводящих дорожек (1 человек);
- рабочие (4 человека).

6. На арене должны быть предусмотрены зоны, включающие места для зрителей, участников, тренеров, представителей, главной судейской коллегии, судей, медицинской бригады, почетных гостей, членов технической комиссии.

7. Здание, в котором проходят соревнования, должно быть оснащено соответствующим количеством раздевалок, душевых, санузлов и подсобных помещений.

8. В спортооружении, в котором проводятся соревнования, должны быть специально оборудованные помещения для:

- главной судейской коллегии;
- секретариата;
- медицинской бригады;
- членов группы допинг-контроля;
- старших судей;
- младших судей;
- мастеров по ремонту фехтовального инвентаря и оборудования;
- компьютерной группы;
- маркировщиков фехтовального инвентаря и снаряжения.

9. На месте проведения соревнования должен быть предусмотрен пункт горячего питания.
